

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т


















Единая система конструкторской документации**ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ В СХЕМАХ****Разрядники; предохранители****ГОСТ
2.727—68**Unified system for design documentation.
Graphic identifications in schemes. Yaps, arresters and vasesДата введения 01.01.71

Настоящий стандарт распространяется на схемы, выполняемые вручную или автоматизированным способом, изделий всех отраслей промышленности и строительства и устанавливает условные графические обозначения разрядников и предохранителей.

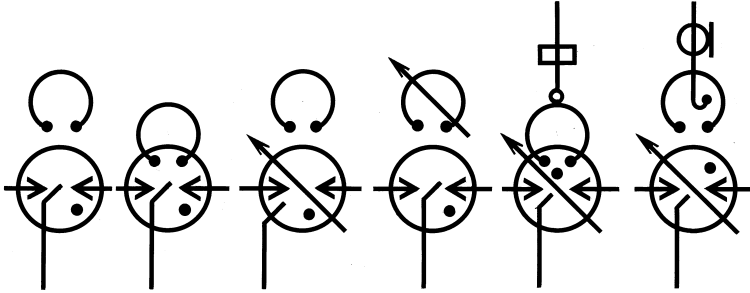
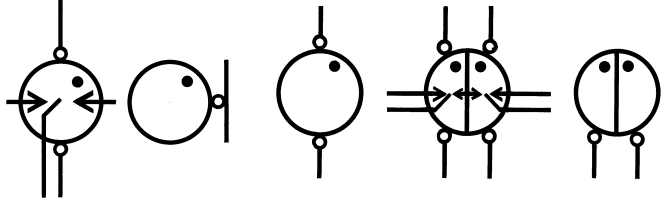
(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

1. Обозначения элементов электровакуумных приборов — по ГОСТ 2.731—81.
 2. Обозначения защитных и испытательных разрядников приведены в табл. 1.
 3. Обозначения высокочастотных разрядников приведены в табл. 2.
 - 2, 3. **(Измененная редакция, Изм. № 1).**
 4. Обозначения предохранителей приведены в табл. 3.
- (Измененная редакция, Изм. № 2).**













Т а б л и ц а 1

Наименование	Обозначение	Наименование	Обозначение
1. Промежуток искровой: а) двухэлектродный. Общее обозначение		д) разрядник угольный	
б) двухэлектродный симметричный		е) разрядник электрохимический	
в) трехэлектродный		Примечание. Допускается обозначения заключать в прямоугольник.	
2. Разрядник. Общее обозначение. Примечание. Если необходимо уточнить тип разрядника, то применяют следующие обозначения:		ж) разрядник вакуумный	
а) разрядник трубчатый		з) разрядник двухэлектродный ионный с газовым наполнением	
б) разрядники вентильный и магнитовентильный		и) разрядник ионный управляемый	
в) разрядник шаровой		к) разрядник шаровой с зажигающим электродом	
г) разрядник роговой		л) разрядник симметричный с газовым наполнением	
		м) разрядник трехэлектродный с газовым наполнением	




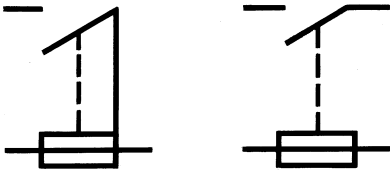
Т а б л и ц а 2

Наименование	Обозначение	Наименование	Обозначение
<p>1. Разрядник узкополосный:</p> <p>а) с внешним резонатором</p> <p>б) с внутренним резонатором</p> <p>П р и м е ч а н и е. При обозначении перенастраиваемого разрядника обозначение настройки (стрелку) указывают на изображении того элемента, которым осуществляется настройка, например:</p> <p>перестройка осуществляется изменением размера разрядного промежутка разрядника</p> <p>перестройка осуществляется резонатором</p> <p>2. Включение узкополосного разрядника в волновод:</p> <p>а) связь через отверстие связи</p> <p>б) связь через петлю связи</p>		<p>3. Разрядник широкополосный:</p> <p>а) защиты приемника</p> <p>б) блокировка передатчика</p> <p>в) предварительной защиты приемника</p> <p>4. Разрядник сдвоенный:</p> <p>а) защиты приемника</p> <p>б) блокировки передатчика</p>	

Т а б л и ц а 3

Наименование	Обозначение	Наименование	Обозначение
1. Предохранитель пробивной		4. Кагушка термическая (предохранительная)	
2. Предохранитель плавкий Общее обозначение		5. Предохранитель с сигнализирующим устройством: а) с самостоятельной цепью сигнализации	
Пр и м е ч а н и е. Допускается в обозначении предохранителя указывать утолщенной линией сторону, которая остается под напряжением.		б) с общей цепью сигнализации	
3. Предохранитель плавкий: а) инерционно-плавкий		в) без указания цепи сигнализации	
б) тугоплавкий		6. Выключатель-предохранитель	
в) быстродействующий		7. Разъединитель-предохранитель	

Продолжение табл. 3

Наименование	Обозначение	Наименование	Обозначение
8. Выключатель трехфазный с автоматическим отключением лубым из плавких предохранителей ударного действия		10. Предохранитель плавкий ударного действия а) общее обозначение	
9. Выключатель-разъединитель (с плавким предохранителем)		б) с трехвыводным контактом сигнализации в) с самостоятельной схемой сигнализации	

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

- 1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН** Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР
- 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 13.08.68 № 1289
- 3. ВЗАМЕН ГОСТ 7624—62** в части разд. 7
- 4. ИЗДАНИЕ** (май 2002 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в декабре 1980 г., октябре 1993 г. (ИУС 3—81, 5—94)